



— for example —

ZM I 440/05


THYSSEN MASCHINENBAU GMBH
Werk Witten-Annen · Ruhrpumpen

n = 2960 1/min

Auftrags-Nr.: 8.618-...xyz..

AD-Nr.: ..XYZ..

Bestell-Nr.: P ...xyz..

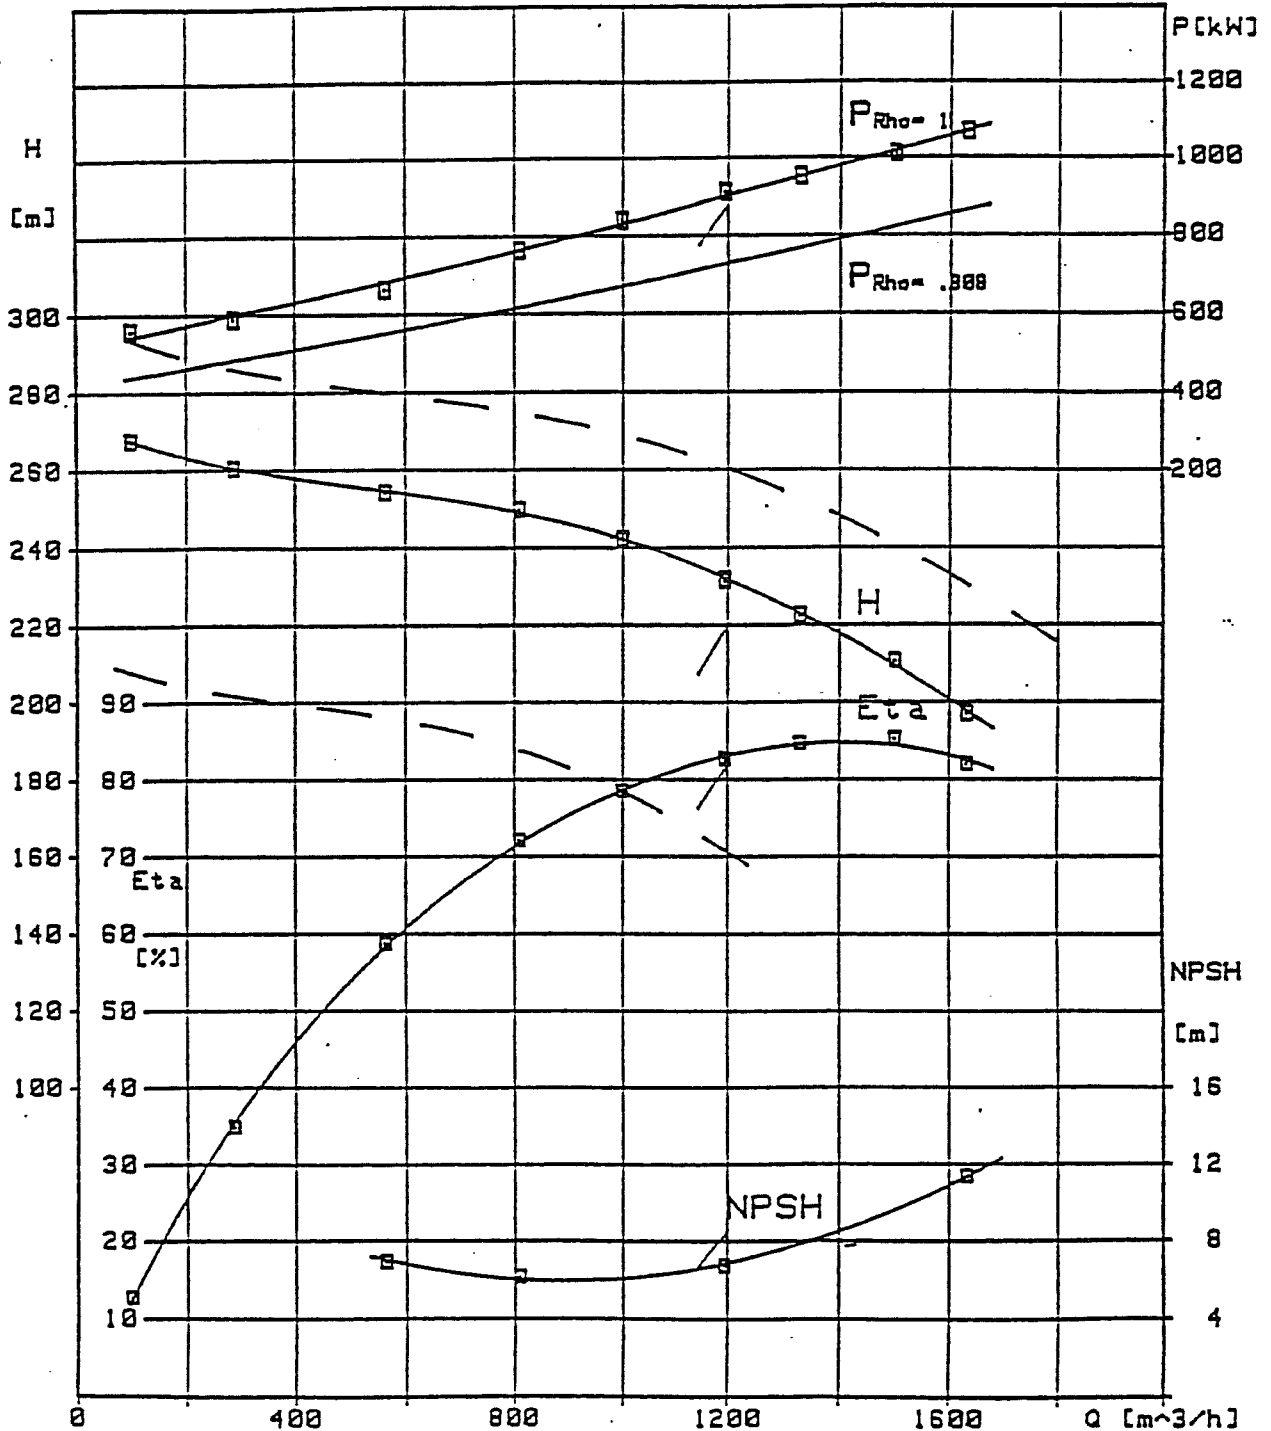


Garantie	: Q	H	Eta	NPSH	P	D21	= 430 mm
	m³/h	m	%	m	kW	D2a	= 430 mm
	1200	220	82	8.5	880	D2m	= 430 mm
						D2min	= 380 mm
						D2max	= 450 mm

Dieses Blatt ist unser Eigentum. Es darf weder vervielfältigt werden noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zweierhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Datum : 25.03.1992

Unterschrift :

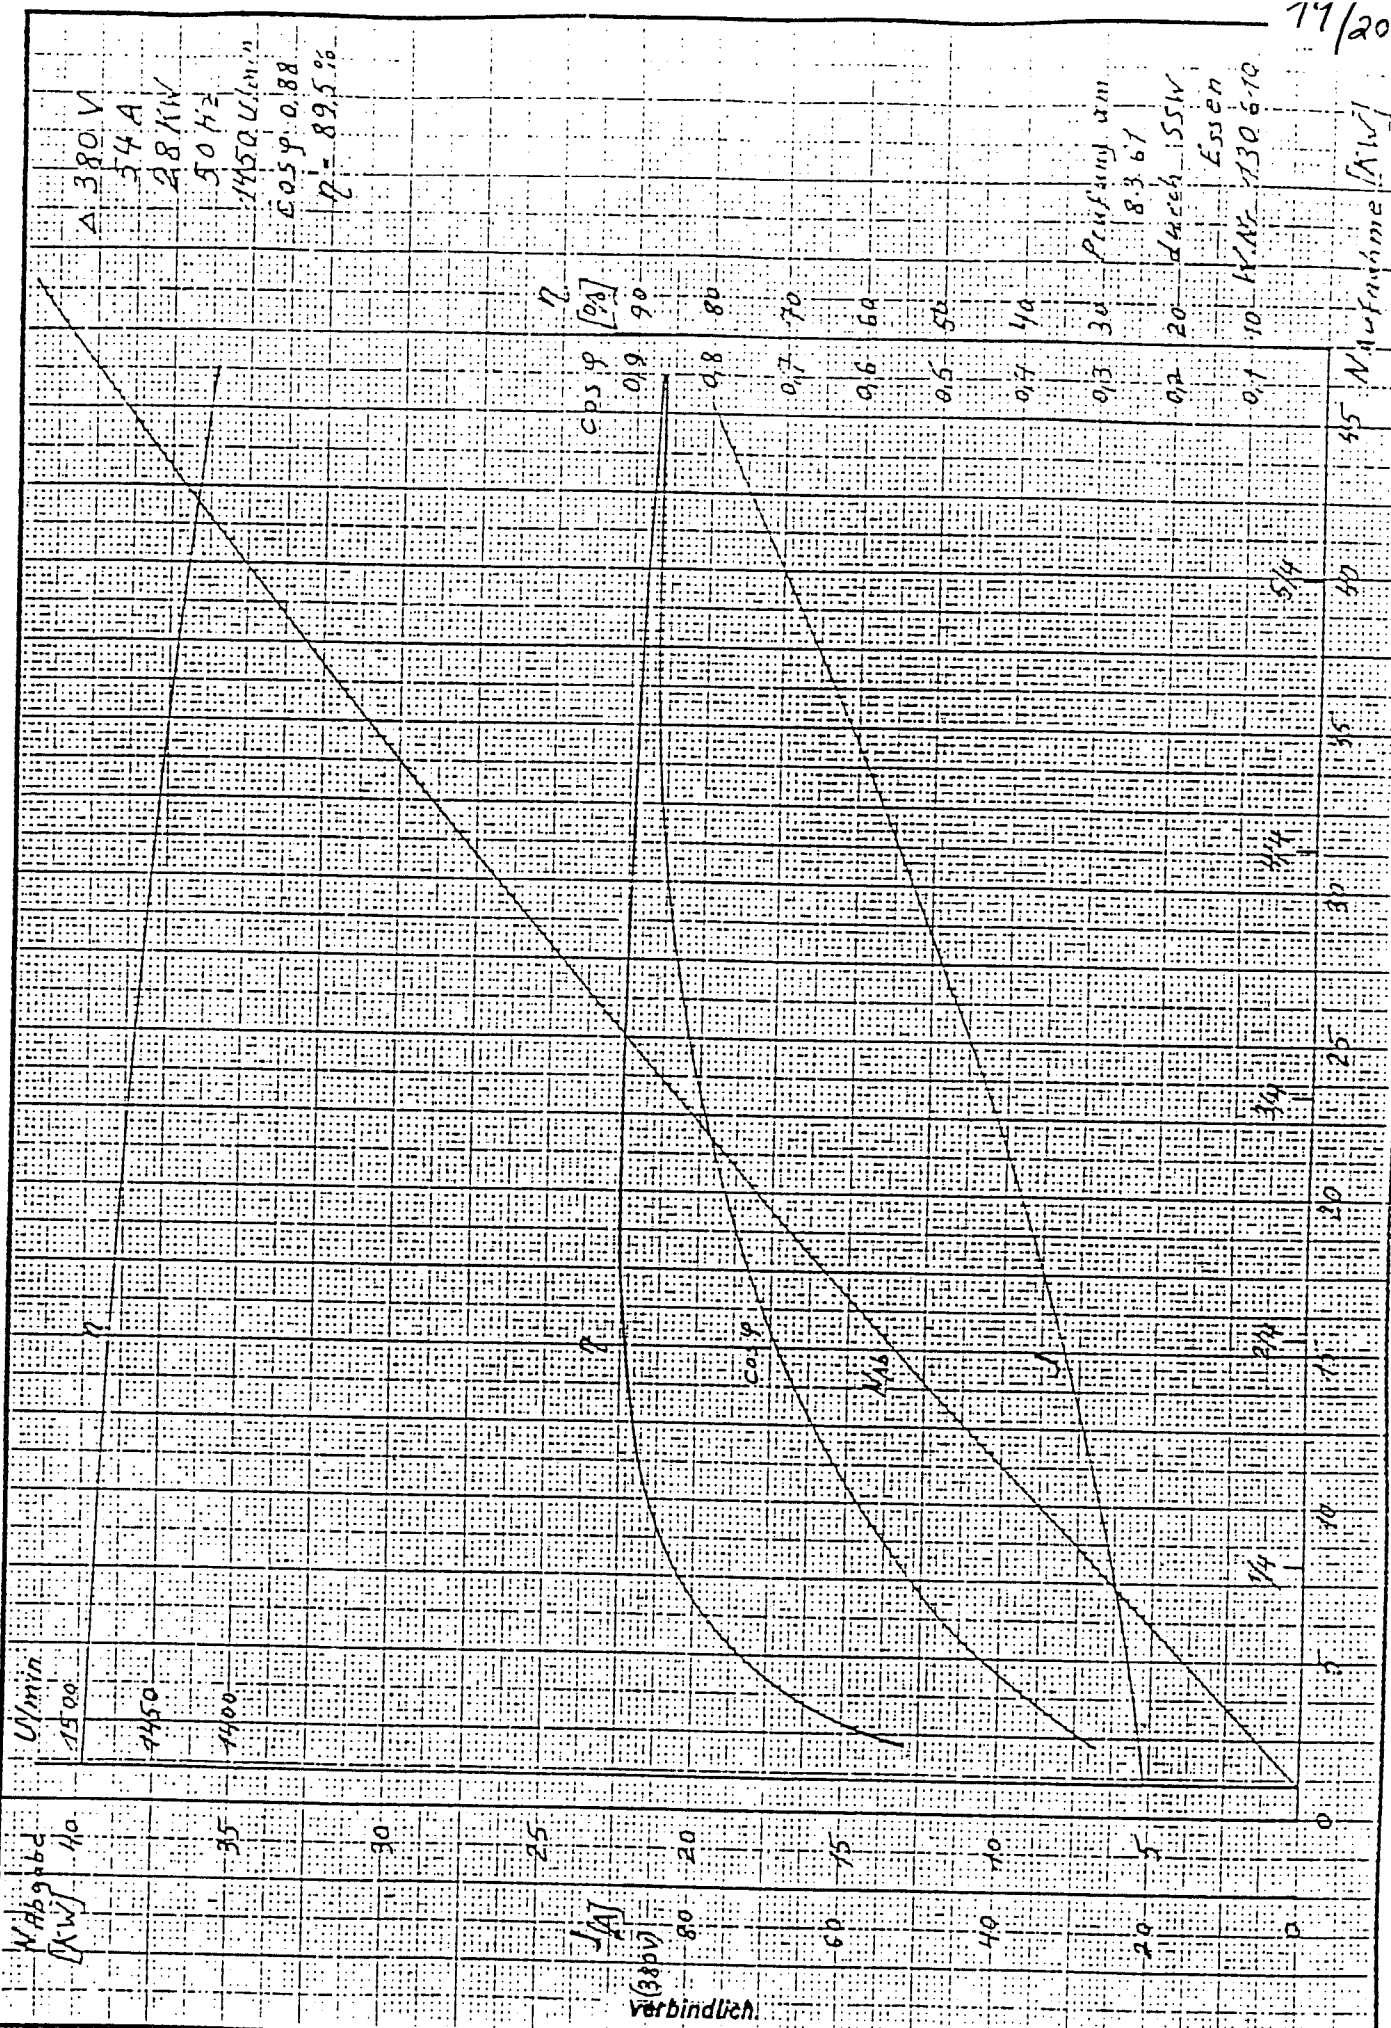

RUHRPUMPEN GmbH
Witten-Annen

Belastungskennlinien
Drehstrom-Motor; Nr. 51437 N
SSW R1271-4; 28 kW; 1450 U/min